

TeZetBe
Ing. Petr Horák, Ph.D
Projekce a poradenství v oboru
Technické zařízení budov

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Prodej, pronájem objektu

Bytový dům
Chudčická 1348/19, 1348/21
Brno
635 00

**Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný na
základě § 6a zákona č. 406/2000 Sb. v pozdějším znění a podle
vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.**

OBJEDNATEL:

SVJ pro dům Chudčická 19, 21, Brno
Chudčická 1348/19
635 00 Brno


ZODPOVĚDNÝ AUDITOR :

Ing. Petr Horák, Ph.D.
energetický expert MPO,
číslo 1093 ze dne 12.12. 2012

TERMÍN:

03/2015

Podpis a razítko auditora :



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Chudčická 1348, k.ú.**

611778, p.č. 2458/131

PSČ, místo: **63500, Brno**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **3833.16** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.42** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **2942.9** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mímořádně úsporná A	← 59.3								
Velmi úsporná B	← 89.0								
Úsporná C	← 119		96.4					103	
Méně úsporná D	← 178								
Nehospodárná E	← 237								
Velmi nehospodárná F	← 297								
Mímořádně nehospodárná G									
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok			283.6					303.1	

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

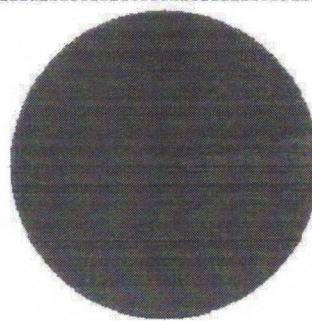

■ CZT - OZE <= 50%: 273.6
■ elektrická energie: 9.7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)		
A							
B							
C		74.6				18.6	3.2
D	0.52						
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		219.0				54.8	9.4

Zpracovatel: Ing. Petr Horák Ph.D.

Kontakt: Kratochvilka 129, 66491, Kratochvilka
603598661 / horakpetr@email.cz

Osvědčení č.: 1093

Vyhотовeno dne: 15.3.2015

Podpis:

